

april 2018

NAVODILO ZA PRAVILNO VSTAVITEV VENTILA M 98


M 98 lahko opravlja dve različni funkciji:

- A. kot protipovratni ventil nameščen za ventilatorjem (sl.1 in 2) ali
- B. kot viharna zapora v dovodniku svežeha zraka (sl. 3).

A - Protipovratni ventil

Protipovratni ventil namestite v modulno cev tako, kot je prikazano na sl.1 in sl.2. Puščina na nalepki za zunanji strani ventila velja za smer pretoka zraka pod B. in ne velja za pod A.

Zgornji in spodnji gumijasti jezička določata kolikšna bo še odprtila zaprtega ventila - ko ventilator ne deluje. Če želite, da obstaja kljub zaprtemu ventilu še minimalni zračni pretok, naj ostaneta jezička takšna, kot sta. Za popolno zapiranje lamel, pa jezička odrežite na polovici dolžine sabljastega konca.

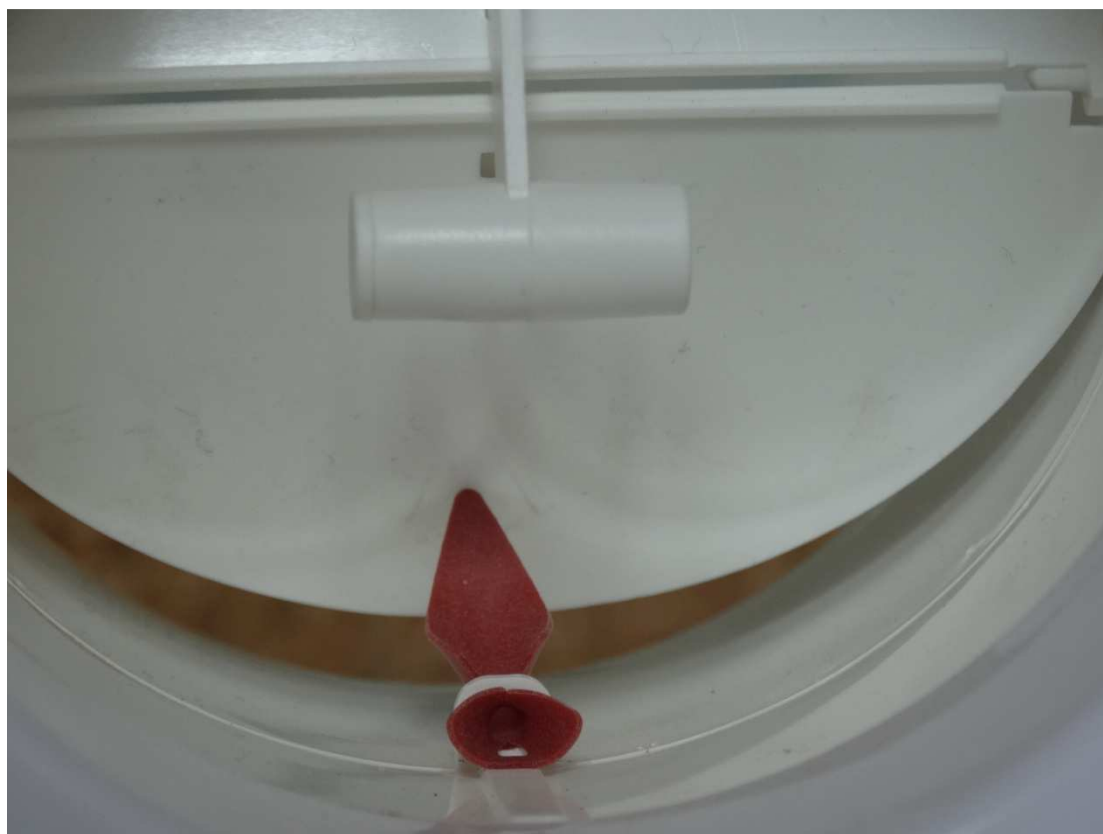


sl.1

B - Viharna zapora - viharnik

Viharnik obrnite tako, da je smer pretoka svežeha zraka v smeri puščice na nalepki na obodu viharnika. Viharnik vstavite tako, da je lamela z utežjo spodaj. (sl.3) Viharnik je običajno odprt. Ko pa sunek vetra porine zrak v dovodnik, se viharnik zapre za toliko časa, dokler traja pritisk vetra. Potem pa se odpre .



sl.2

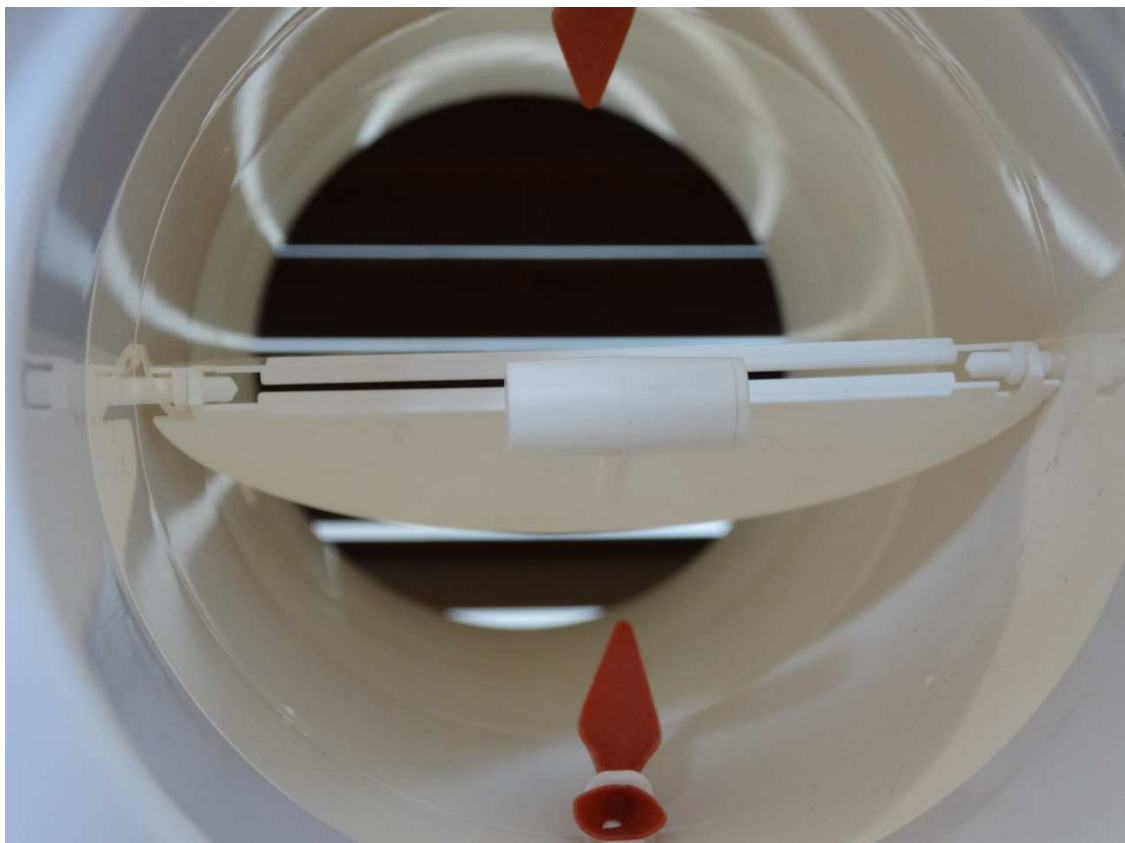

sl.3